

ID	Wzrost	Wiek	Płeć	Data / Godzina Badania
Michał	141,8cm	10,2	Mężczyzna	03.06.2011. 15:55

Analiza Składu Ciała

Zajmuje w większości moje ciało	Całkowita objętość wody	(L)	17,1 (20,9~25,5)
W celu budowania mięśni	Białko	(kg)	4,5 (5,6~6,8)
W celu wzmocnienia kości	Minerały	(kg)	1,78 (1,93~2,35)
W celu przechowania niezbędnej energii	Masa Tkanki Tłuszczowej	(kg)	3,9 (4,4~8,9)
Suma powyższych	Masa Ciała	(kg)	27,3 (31,5~42,7)


Analiza Mięśniowo-Tłuszczowa

	Poniżej	Prawidłowo	Powyżej
Masa Ciała (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %		
		27,3	
Masa Mięśni Szkieletowych (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %		
		11,6	
Masa Tkanki Tłuszczowej (kg)	40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520 %		
		3,9	

Analiza Otyłości

	Poniżej	Prawidłowo	Powyżej
BMI (kg/m ²)	9,5 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 27,5 30,5 33,5 36,5 39,5		
Wskaźnik Masy Ciała		13,6	
Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej (%)	0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0		
		14,3	

Wykres rozwoju

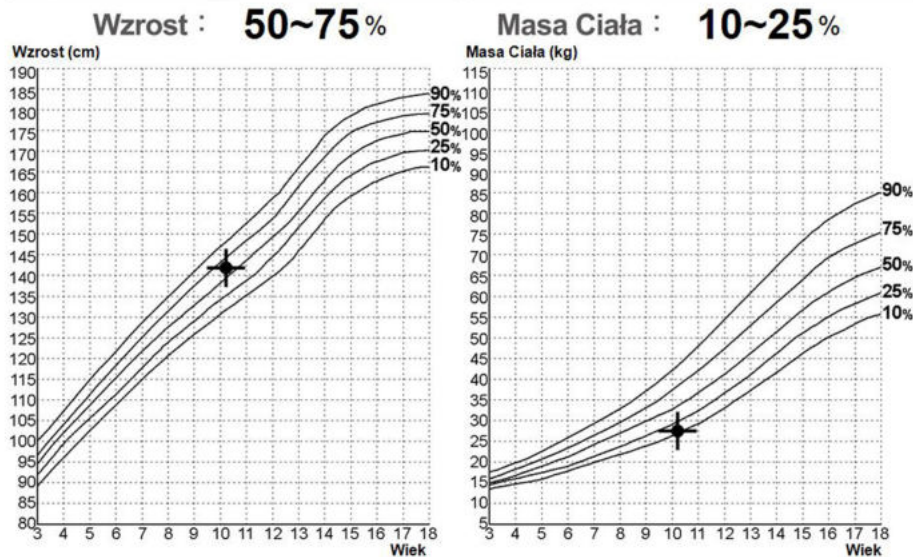

Historia Składu Ciała

Wzrost (cm)	141,8
Masa Ciała (kg)	27,3
Masa Mięśni Szkieletowych (kg)	11,6
Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej (%)	14,3
03.06.11. 15:55	
☒ Ostatnie	☐ Całkowit:

Ocena Rozwoju

72/100 Punktów

* U osoby wysokiej, w oparciu o prawidłowy skład ciała w porównaniu do standardów, wynik rozwoju może przekroczyć 100 punktów.

Kontrola Masy Ciała

Docelowa Masa Ciała	37,2 kg
Kontrola Masy Ciała	+ 9,9 kg
Kontrola tkanki tłuszczowej	+ 1,7 kg
Kontrola Mięśni	+ 8,2 kg

Ocena odżywienia

Białko	☐ prawidłowo ☒ Deficyt
Minerały	☐ prawidłowo ☒ Deficyt
Tłuszcz	☐ prawidłowo ☒ Deficyt ☐ Nadmiar

Ocena otyłości

BMI	☐ Prawidłowo ☒ Poniżej ☐ Lekko powyżej ☐ Powyżej
-----	---

Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej ☒ Prawidłowo ☐ Lekko powyżej ☐ Powyżej

Ocena Balansu Ciała

Górna Część	☒ Równowaga ☐ Lekko Zachwiana ☐ Znacznie zachwiana
Dolna Część	☒ Równowaga ☐ Lekko Zachwiana ☐ Znacznie zachwiana
Górna-Dolna	☐ Równowaga ☒ Lekko Zachwiana ☐ Znacznie zachwiana

Parametry badania

Podstawowa Przemiana Materii	875 kcal (821~921)
Stopień Otyłości u Dzieci	73 % (90~110)

Impedancja

	PR	LR	T	PN	LN
Z(Ω) 5 kHz	624,8	613,1	32,9	322,3	333,7
50 kHz	587,9	580,9	29,9	303,9	314,5
250 kHz	535,9	531,9	25,5	279,8	287,1